דגם א'
פרט הדרנט כפול עם מתקן שבירה וזקף חרושתי ″4,″6

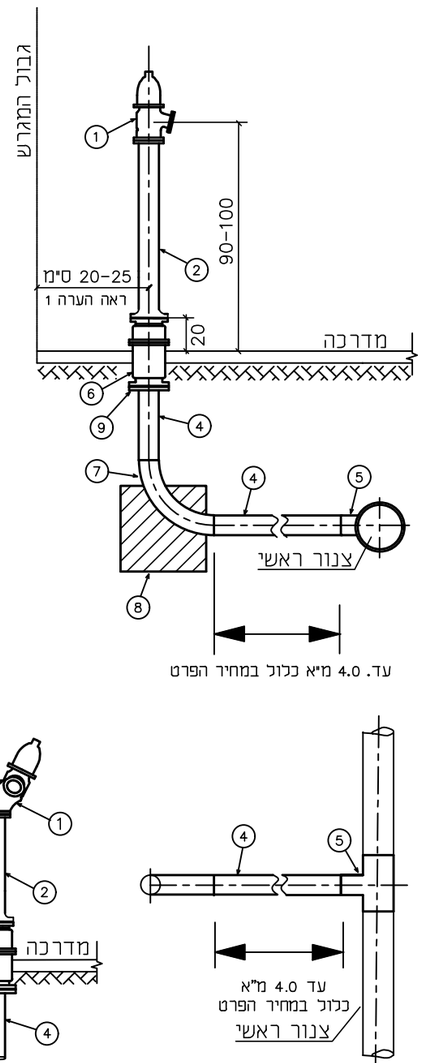

דגם ב'
פרט הדרנט כפול ללא מתקן שבירה עם זקף חרושתי ″4,″6

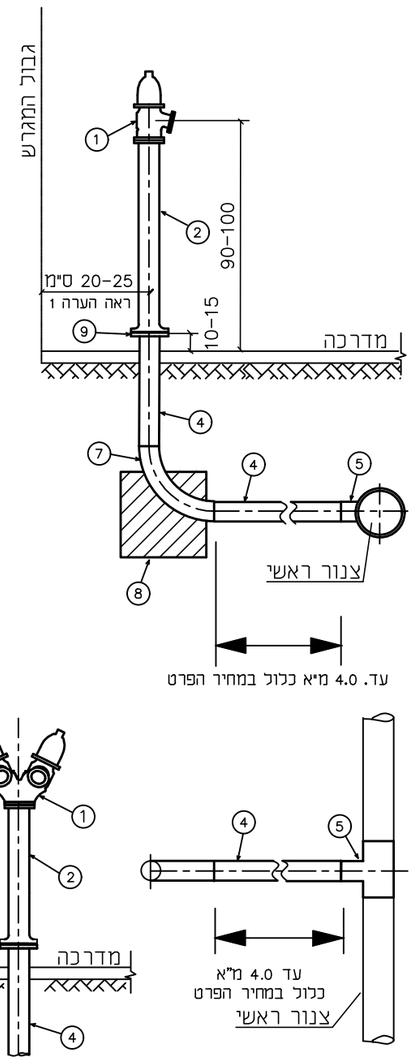

דגם ג'
פרט הדרנט כפול ללא מתקן שבירה עם זקף ″4,″6

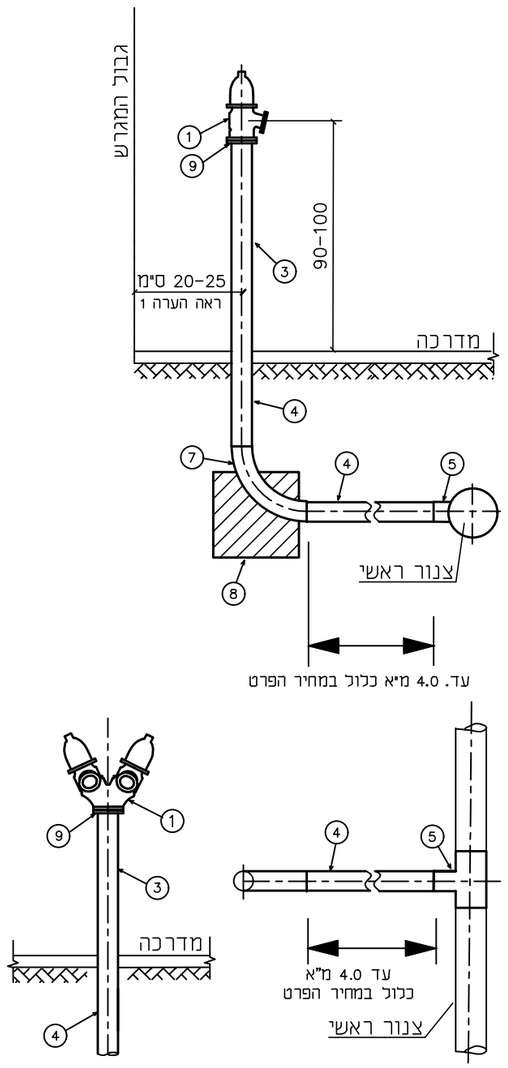

N	תאביזרים	קוטר
1	הדרנט ø6",ø4" מאוגן עם שטורץ ø3" דגם FH12 או FH13	6",4"
2	זקוף מאוגן חרושתי ø6",ø4" דגם F44 או דגם F66	6",4"
3	צנור פלדה עם צביעה חיצונית וציפוי פנים מלט	6",4"
4	צנור פלדה עם עטיפה חיצונית "TRIO" וציפוי פנים מלט	6",4"
5	הסתעפות ד (טע) חרושתית	
6	מתקן שבירה למניעת הצפה ל.ע. 16 אטמ' F21-4 או F21-6	6",4"

N	תאביזרים	קוטר
7	קשת פלדה 90° סקדיול 40	6",4"
8	גוש עיגון 30/30/30	
9	אוגן פלדה ל.ע. 16 אטמ'	6",4"

רשימת עדכונים			
מספר עדכון	מהות העדכון	תאריך	שם

הערות:

1. מיקום סופי של ברז שריפה יקבע לפי הנחיות המתכנן.
2. הדרנט ″4ø או ″6ø בהתאם לכתב הכמויות.

שרטט: אינה
בקר: יאיר קורנברג
אישר:

מס' סטנדרט: nz-62
תיאור גיליון: התקנת ברז שריפה כפול על קו פלדה
שם קובץ: nz-62.dwg

תאריך:	מהדורה אחרונה:
01.08.2018	00

קנ"מ	תאריך מהדורה 00:	לביצוע
--	01.08.18	

סירקין - בוכנר - קורנברג
מהנדסים יועצים בע"מ
רח' אימבר 14 ת.ד. 7562
פתח תקוה 49170
טל: 03-9239003 פקס: 03-9239004
office@sbk-eng.co.il

ISO 9001:2008 SGS
© כל הזכויות שמורות